



Barrera fija textil para sectorización y canalización de humos y gases producidos en caso de incendio, evitando la propagación de éstos a depósitos no afectados del recinto.

- Clasificación de resistencia a la temperatura D-120.
- Fabricada con tejido continuo de fibras de lana de vidrio, las cuales le otorgan una hermeticidad de 5m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup> con 25Pa.
- Certificado CE según norma UNE-EN 12.101-1
  
- Fabricación a medida para su total adaptación a las características de la nave.
- Adaptables a pasos de conducto, redes de rociadores y bandejas de instalaciones.

### Instalación

Fijación directa mediante pletina metálica en la estructura de la nave.  
No precisa estructura de soportación adicional.






# BARRERA DE HUMOS FIJA

aeraspiratos<sup>®</sup>

[www.aeraspiratos.com](http://www.aeraspiratos.com)

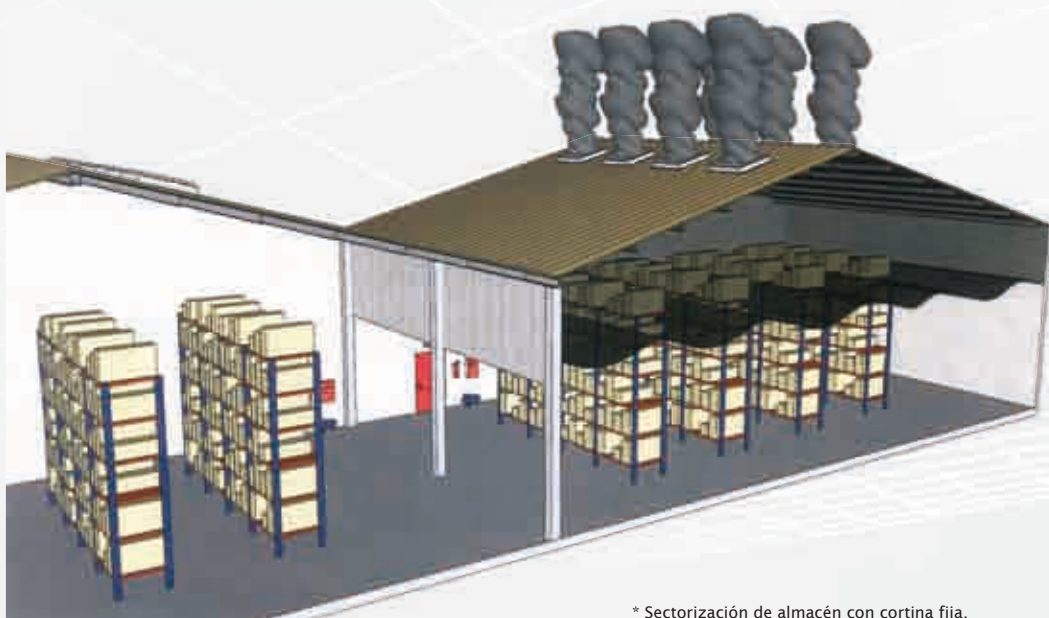

\* Sectorización de almacén con cortina fija.

